


Типові вузли обв'язки VOLCANO

Варіант 1: 2-трубний вузол з 2-ходовим клапаном (ON/OFF або 0-10В)

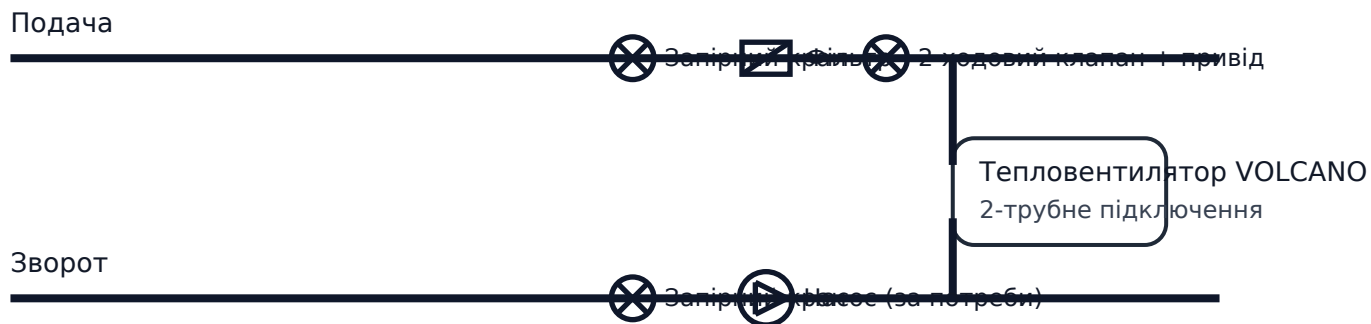


Склад вузла (рекомендовано):

- 1) Запірні крани (подача/зворот) • 2) Фільтр сітчастий • 3) 2-ходовий клапан з приводом
- 4) Балансувальний (за потреби) • 5) Крани для спуску/зливу • 6) Автоматичний повітровідвідник (верхня)
- 7) Насос — якщо гідравліка вимагає окремого контуру

Типові вузли обв'язки VOLCANO

Варіант 2: 2-трубний вузол з 3-ходовим змішувальним клапаном (стабільна T°)

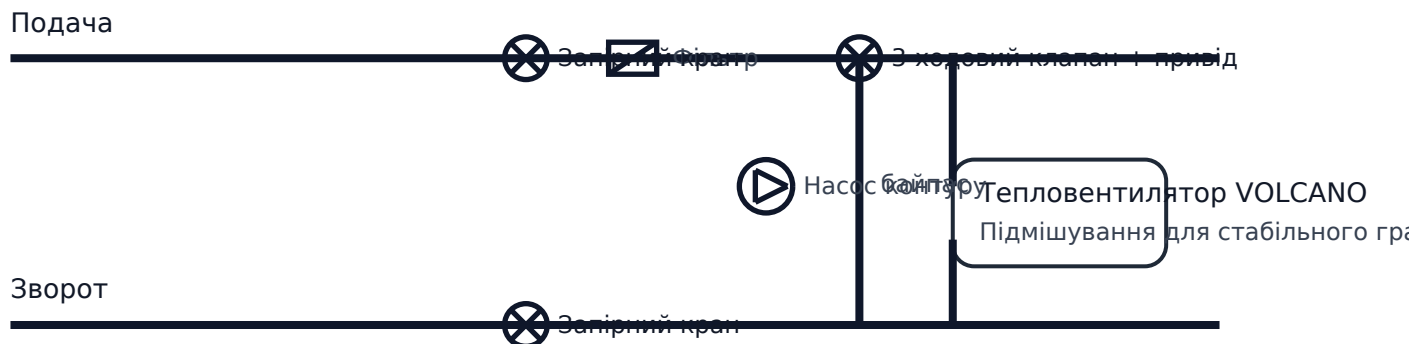

Коли обирати 3-ходовий вузол:

- Коли потрібно стабілізувати температуру подачі на тепловентилятор (наприклад при високому графіку)
- Коли важлива плавність керування і комфорт без перегрівів/перепадів.
- Розміри/тип клапана підбираються за витратою та ΔP .